

ESTE PROJETO É DE PROPRIEDADE DA WIND, SENDO PROIBIDA A SUA REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL, SEMPRENTA NA COPIA, SEM A PERMISSÃO DA WIND.




CIRC. Nº	FINALIDADE	TENSÃO (V)	PROTEÇÃO		CONDUTOR # mm²
			POLOS	TIPO	
1	ILUMINAÇÃO 1	220	1	DISJ. 16A	1,5
3	ILUMINAÇÃO 3	220	1	DISJ. 16A	1,5
5	ILUMINAÇÃO 3 ÁREAS EXTERNAS	1	DISJ. 16A	1,5	
7	TOMADA USO GERAL, AGENTES/ALMOX./FARM./DML	220	1	DISJ. DR 20A 25A	2,5
9	TOMADA USO GERAL, AGENTES/ALMOX./FARM./DML	220	1	DISJ. DR 20A 25A	2,5
11	TOMADA USO GERAL, ESPERA/RECEP/ALPENDRE	220	1	DISJ. DR 20A 25A	2,5
13	TOMADA USO ESPECIF. BEBEDOURO	220	1	DISJ. 20A	2,5
15	TOMADA USO GERAL, S. IMUNIZ./CONSULT. INDIFER.	220	1	DISJ. DR 20A 25A	2,5
17	TOMADA USO GERAL, S. ESTERIL./UTIL./CONS.DIFER.	220	1	DISJ. DR 20A 25A	2,5
19	TOMADA USO ESPECIF. COMPUTADOR 1	220	1	DISJ. 20A	2,5
21	TOMADA USO ESPECIF. CADEIRA ODONTOLÓGICA 1	220	1	DISJ. DR 20A 25A	2,5
25	TOMADA USO GERAL, GELADEIRA SALA VACINAS	220	1	DISJ. 20A	
R	RESERVA	220	1	DISJ. 20A	
R	RESERVA	220	1	DISJ. DR 20A 25A	

CIRC. Nº	FINALIDADE	TENSÃO (V)	PROTEÇÃO		CONDUTOR # mm²
			POLOS	TIPO	
23	TORNEIRA ELÉTRICA UTILIDADES	220	1	DISJ. DR 25A 40A	4,0
AC1	AR CONDICIONADO BI-SPLIT 18.000BTUS	220	1	DISJ. 20A	2,5
AC1	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000BTUS	220	1	DISJ. 16A	2,5
AC5	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000BTUS	220	1	DISJ. 16A	2,5
AC6	AR CONDICIONADO BI-SPLIT 18.000BTUS	220	1	DISJ. 20A	2,5
AC9	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000BTUS	220	1	DISJ. 25A	4,0
CAR	CORTINA DE AR	220	1	DISJ. 16A	2,5
R	RESERVA	220	1	DISJ. 20A	
R	RESERVA	220	1	DISJ. 20A	
R	RESERVA	220	1	DISJ. DR 20A 25A	2,5

## DIAGRAMA ELETRICO - QD


SEM ESCALA

ORIGEM DA ALIMENTAÇÃO	TENSÃO (V)	PROTEÇÃO		CONDUTOR # mm²
		POLOS	TIPO	
QM	380/220	3	DISJ. 80	3F#25+N#25+T#16

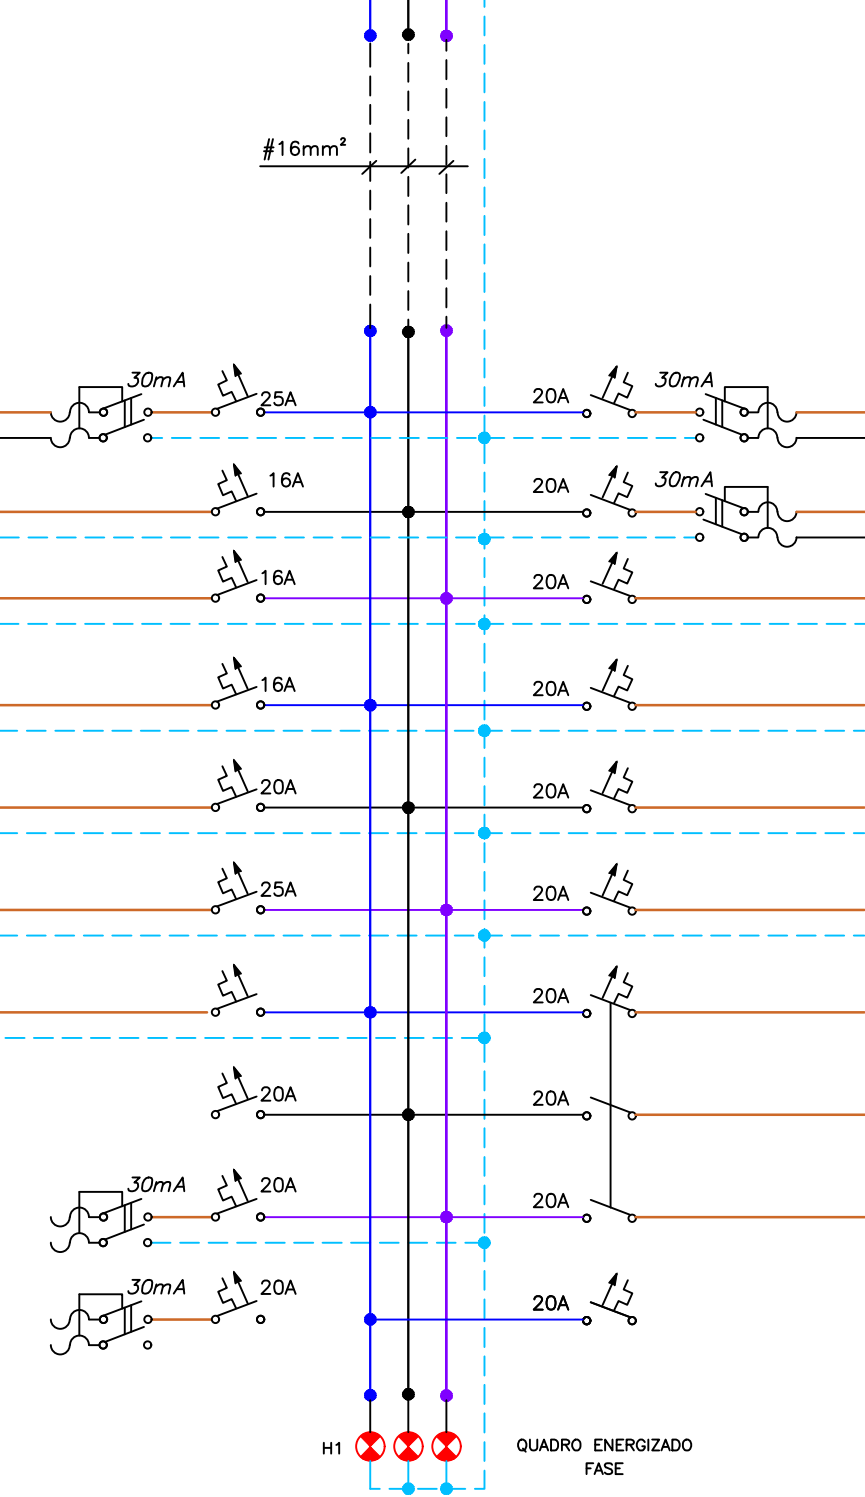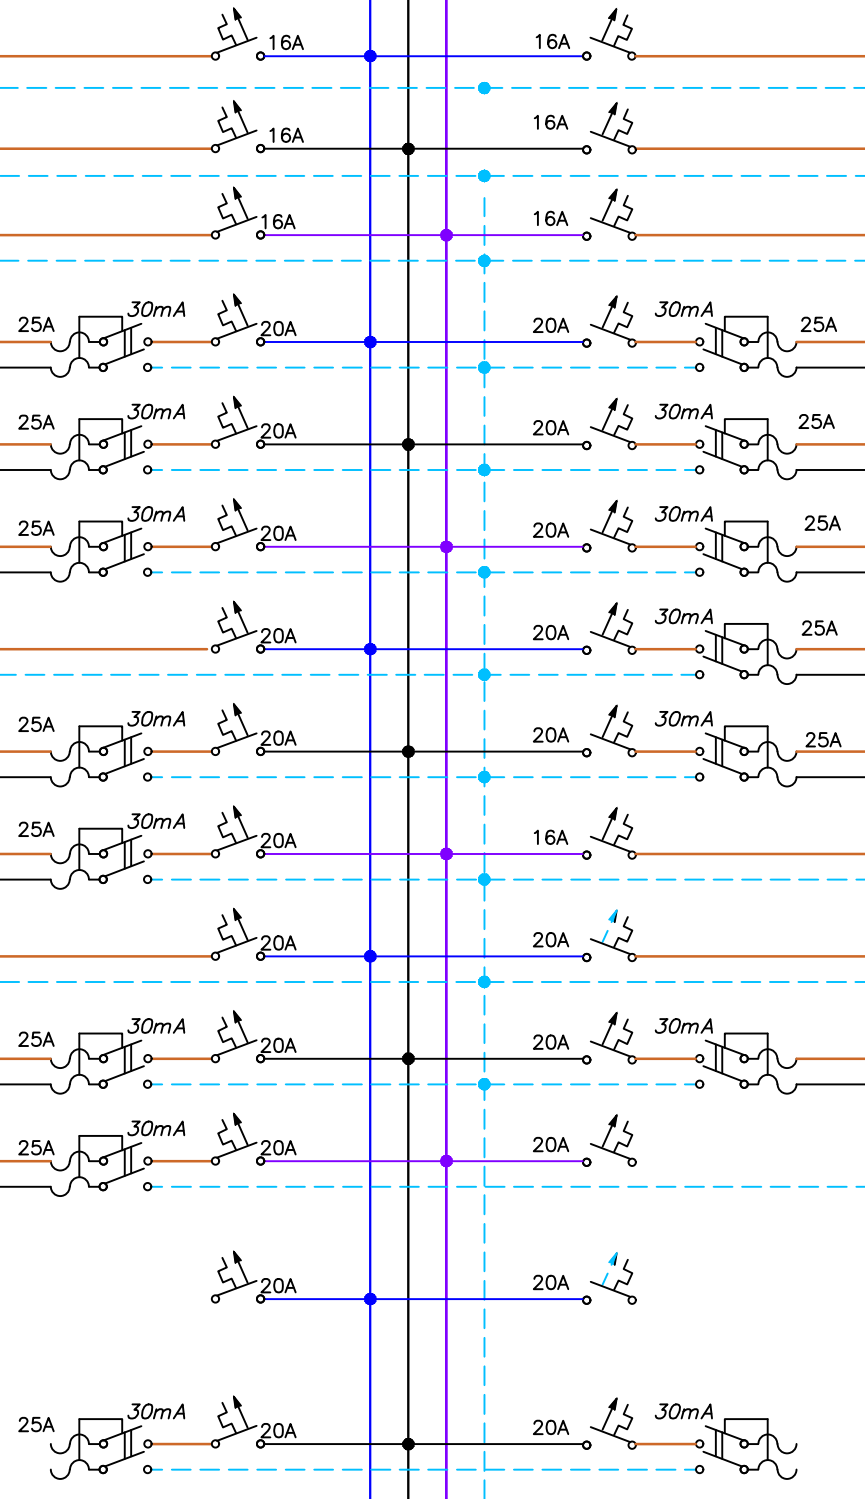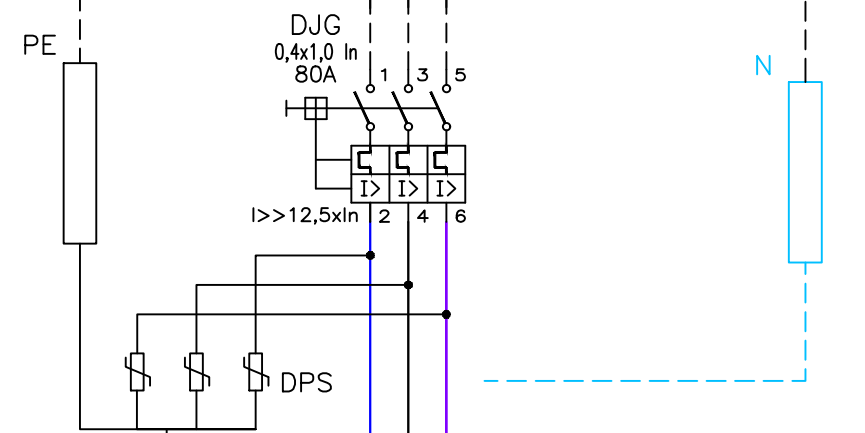

CIRC. Nº	FINALIDADE	TENSÃO (V)	PROTEÇÃO		CONDUTOR # mm²
			POLOS	TIPO	
2	ILUMINAÇÃO 2	220	1	DISJ. 16A	1,5
4	ILUMINAÇÃO 4	220	1	DISJ. 16A	1,5
6	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	220	1	DISJ. 16A	1,5
8	TOMADA USO ESPECIFICO GELADA COPA	220	1	DISJ. DR 20A 25A	2,5
10	TOMADA USO ESPECIFICO GELADA FARMACIA	220	1	DISJ. DR 20A 25A	2,5
12	TOMADA USO GERAL, SALA DEMONSTR. / SANIT.PUB.	220	1	DISJ. DR 20A 25A	2,5
14	TOMADA USO GERAL, INALACÃO COL./ADM/PREPAR.	220	1	DISJ. DR 20A 25A	2,5
16	TOMADA USO GERAL, CONSUL DIFER./ODONT./CURATIV	220	1	DISJ. DR 20A 25A	2,5
18	TOMADA USO ESPECIFICO DATA SHOW E TELA	220	1	DISJ. 16A	2,5
20	TOMADA USO ESPECIFICO COMPUTADOR 2	220	1	DISJ. 20A	2,5
22	TOMADA USO ESPECIFICO CADEIRA ODONTOLÓGICA 2	220	1	DISJ. DR 20A 25A	2,5
R	RESERVA	220	1	DISJ. 20A	
R	RESERVA	220	1	DISJ. 20A	
R	RESERVA	220	1	DISJ. DR 20A 25A	

CIRC. Nº	FINALIDADE	TENSÃO (V)	PROTEÇÃO		CONDUTOR # mm²
			POLOS	TIPO	
24A	AUTO CLAVE A	220	1	DISJ. DR 20A 25A	2,5
24B	AUTO CLAVE B	220	1	DISJ. DR 20A 25A	2,5
AC2	AR CONDICIONADO BI-SPLIT 18.000BTUS	220	1	DISJ. 20A	2,5
AC4	AR CONDICIONADO BI-SPLIT 18.000BTUS	220	1	DISJ. 20A	2,5
AC6	AR CONDICIONADO BI-SPLIT 18.000BTUS	220	1	DISJ. 20A	2,5
AC9	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000BTUS	220	1	DISJ. 25A	4,0
CP	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	380/220	3	DISJ. 20A	2,5
R	RESERVA	220	1	DISJ. 20A	

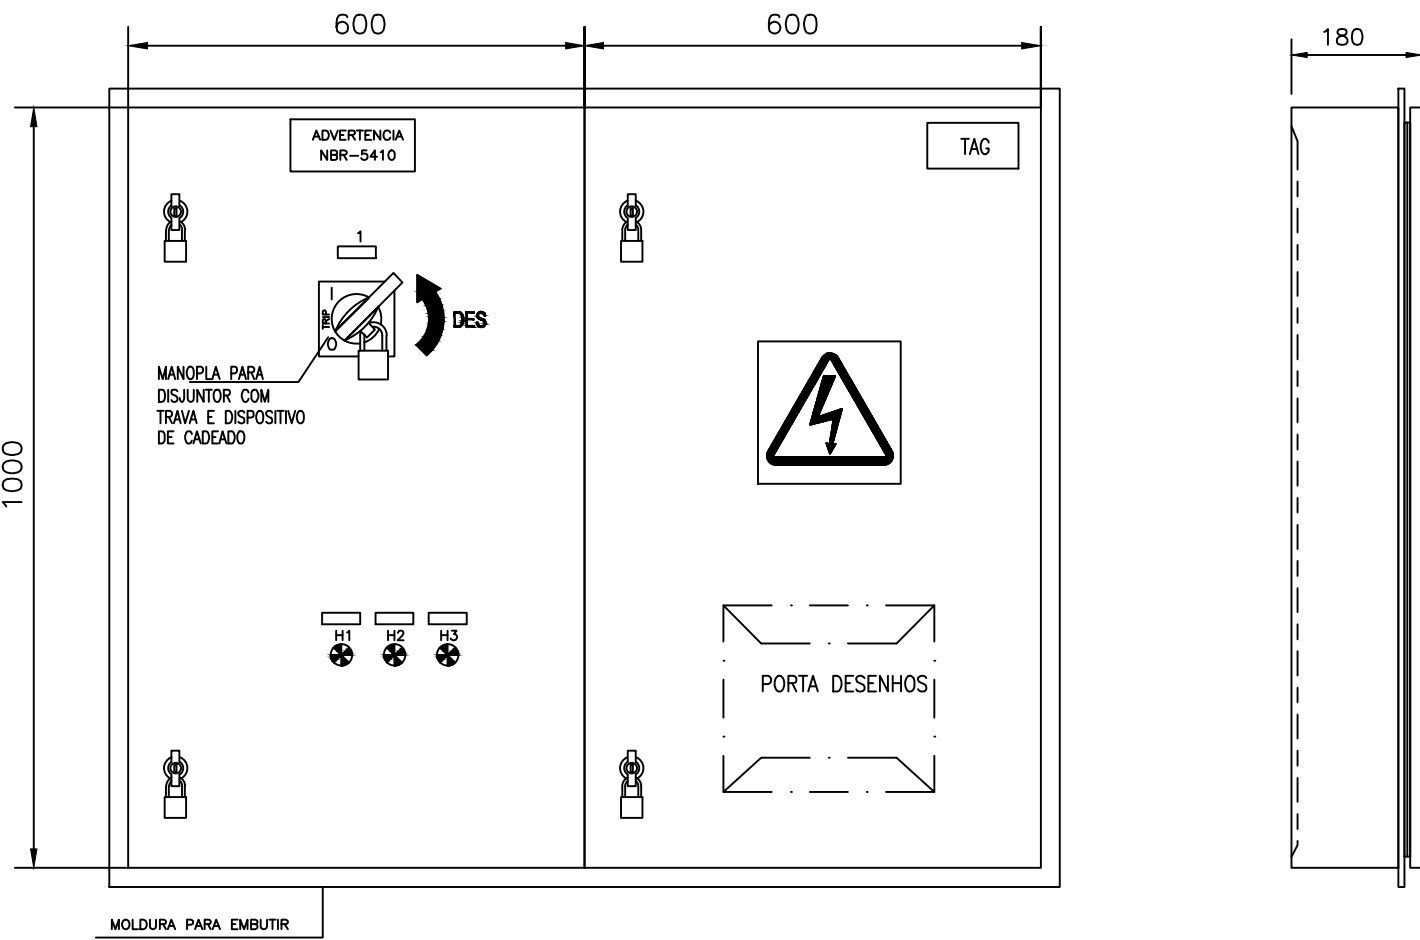

## DIMENSIONAL DO QD

SEM ESCALA

QD1 - 380V/220V - ( 3F+N+PE ) ( lcc = 18kA/380V )																																
Circ. Nº	Descrição	Tensão (V)	LUMINÁRIAS				TOMADAS				ESPECÍFICA							Pot. (W)	F.P.	Pot. (VA)	Fase A	Fase B	Fase C	Cor. (A)	Condutor FN	Condutor FT	DJ	TIPO	Curva	IDR		
			1x 8W	1x 26W	1x 50W	2x 32W	50 W	100 W	600 W	250 W	1000 W	600 W	2000 W	4000 W	W																	
1	ILUMINAÇÃO 1	220	2	17															902	0,95	949		949			4,32	1,5	1,5	16	DJ-C	c	
2	ILUMINAÇÃO 2	220		10															500	0,95	526			526			2,39	1,5	1,5	16	DJ-C	c
3	ILUMINAÇÃO 3	220		9															476	0,95	501				501	2,28	1,5	1,5	16	DJ-C	c	
4	ILUMINAÇÃO 4	220		7															376	0,95	396			396			1,80	1,5	1,5	16	DJ-C	c
5	ILUMINAÇÃO SALAS EXTERNAS	220	13																117	0,95	123			123			0,56	1,5	1,5	16	DJ-C	c
6	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	220					7												350	0,95	368			368			1,67	1,5	1,5	16	DJ-C	c
7	TUGS-COPA/VESTIÁRIOS	220						8	1										1400	0,95	1474			1474			6,70	2,5	2,5	20	DJ-C	c
8	GELADEIRA COPA	220																	600	0,95	632				632	2,87	2,5	2,5	20	DJ-C	c	
9	TUGS-AGENTES /ALMOX./FARM./DML	220								12									1200	0,95	1263			1263			5,74	2,5	2,5	20	DJ-C	c
10	GELADEIRA FARMACIA	220																	600	0,95	632				632	2,87	2,5	2,5	20	DJ-C	c	
11	TUGS-ESPERA/RECEP/ALPENDRE	220								11									1100	0,95	1158				1158	5,26	2,5	2,5	20	DJ-C	c	
12	TUGS-SALA DEMONSTR. / SANIT. PUB.	220								13									1300	0,95	1368			1368			6,22	2,5	2,5	20	DJ-C	c
13	BEBEDOURO	220										1							250	0,95	263				263	1,20	2,5	2,5	20	DJ-C	c	
14	TUGS-INALAÇÃO COL./ADM/PREPAR.	220								17									1700	0,95	1789			1789			8,13	2,5	2,5	20	DJ-C	c
15	TUGS-S. IMUNIZ./CONSULT. INDIFER.	220								18									2400	0,95	2526				2526	11,48	2,5	2,5	20	DJ-C	c	
16	Gs-CONSUL DIFER./ODONT./CURATIV	220								22									2200	0,95	2316			2316			10,53	2,5	2,5	20	DJ-C	c
17	TUGS-S.ESTERIL./UTIL./CONS. DIFER.	220								13									1300	0,95	1368			1368			6,22	2,5	2,5	20	DJ-C	c
18	DATA SHOW E TELA	220								1									350	0,95	368				368	1,67	2,5	2,5	16	DJ-C	c	
19	COMPUTADOR 1	220								8									2000	0,95	2105			2105			9,57	2,5	2,5	20	DJ-C	c
20	COMPUTADOR 2	220								10									2500	0,95	2632			2632			11,96	2,5	2,5	20	DJ-C	c
21	CADEIRA ODONTOLÓGICA 1	220																	1000	0,95	1053				1053	7,27	2,5	2,5	20	DJ-C	c	
22	CADEIRA ODONTOLÓGICA 1	220																	1000	1,00	1000			1000			4,55	2,5	2,5	20	DJ-C	c
23	TORNEIRA ELÉTRICA - UTILIDADES	220																	4000	1,00	4000			4000			18,18	4,0	4,0	25	DJ-C	c
24A	AUTO CLAVE - A	220																	2000	1,00	2000				2000	9,09	2,5	2,5	20	DJ-C	c	
24B	AUTO CLAVE - B	220																	2000	1,00	2000				2000	9,09	2,5	2,5	20	DJ-C	c	
25	GELADEIRA VACINAS	220																	600	1,00	600				600	2,73	2,5	2,5	20	DJ-C	c	
AC1	AR CONDIC. BI-SPLIT 18.000BTUS - (Agentes Comunitários de Saúde) e Farmácia	220																	1890	0,90	2100			1890			9,55	2,5	2,5	20	DJ-C	c
AC2	AR CONDIC. BI-SPLIT 18.000BTUS - Sala de Administração e Sala de Preparo	220																	1890	0,90	2100			2100			9,55	2,5	2,5	20	DJ-C	c
AC3	AR CONDIC. SPLIT 9.000BTUS - Sala de Inalação Coletiva	220																	850	0,90	944				944	4,29	2,5	2,5	16	DJ-C	c	
AC4	AR CONDIC. BI-SPLIT 18.000BTUS - Consultório Diferenciado (Ginecológico) e Sala de Curativos	220																	1890	0,90	2100			2100			9,55	2,5	2,5	20	DJ-C	c
AC5	AR CONDIC. SPLIT 9.000BTUS - Consultório Odontológico	220																	850	1,00	850			850			3,86	2,5	2,5	16	DJ-C	c
AC6	AR CONDIC. BI-SPLIT 18.000BTUS - Consultório Diferenciado e Consultório Indiferenciado	220																	1890	0,85	2224			1890			10,11	2,5	2,5	20	DJ-C	c
AC7	AR CONDIC. BI-SPLIT 18.000BTUS - Sala de Imunização e Consultório Indiferenciado	220																	1890	0,85	2224			1890			10,11	2,5	2,5	20	DJ-C	c
AC8	AR CONDIC. SPLIT 30.000BTUS - Sala de Espera	220																	3400	0,80	4250			3400			19,32	4,0	4,0	25	DJ-C	c
AC9	AR CONDIC. SPLIT 30.000BTUS - Sala de Demonstração e Educação em Saúde	220																	3400	0,80	4250				3400	19,32	4,0	4,0	25	DJ-C	c	
CAR	CORTINA DE AR	220																	900	0,80	1125				3400	5,11	4,0	4,0	25	DJ-C	c	
CP	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	380																	7500	0,88	8523			2841	2841	2841	12,95	2,5	2,5	20	DJ-C	c
T1	CARGA TOTAL	380																	58571,00		64100,81	18,487	22	21735,12	23575,96	97,39						
T2	CARGA DEMANDA	380																	41250,00		43120,00	36024,98	43470,24	47151,92	65,51	25,0	16,0	70				